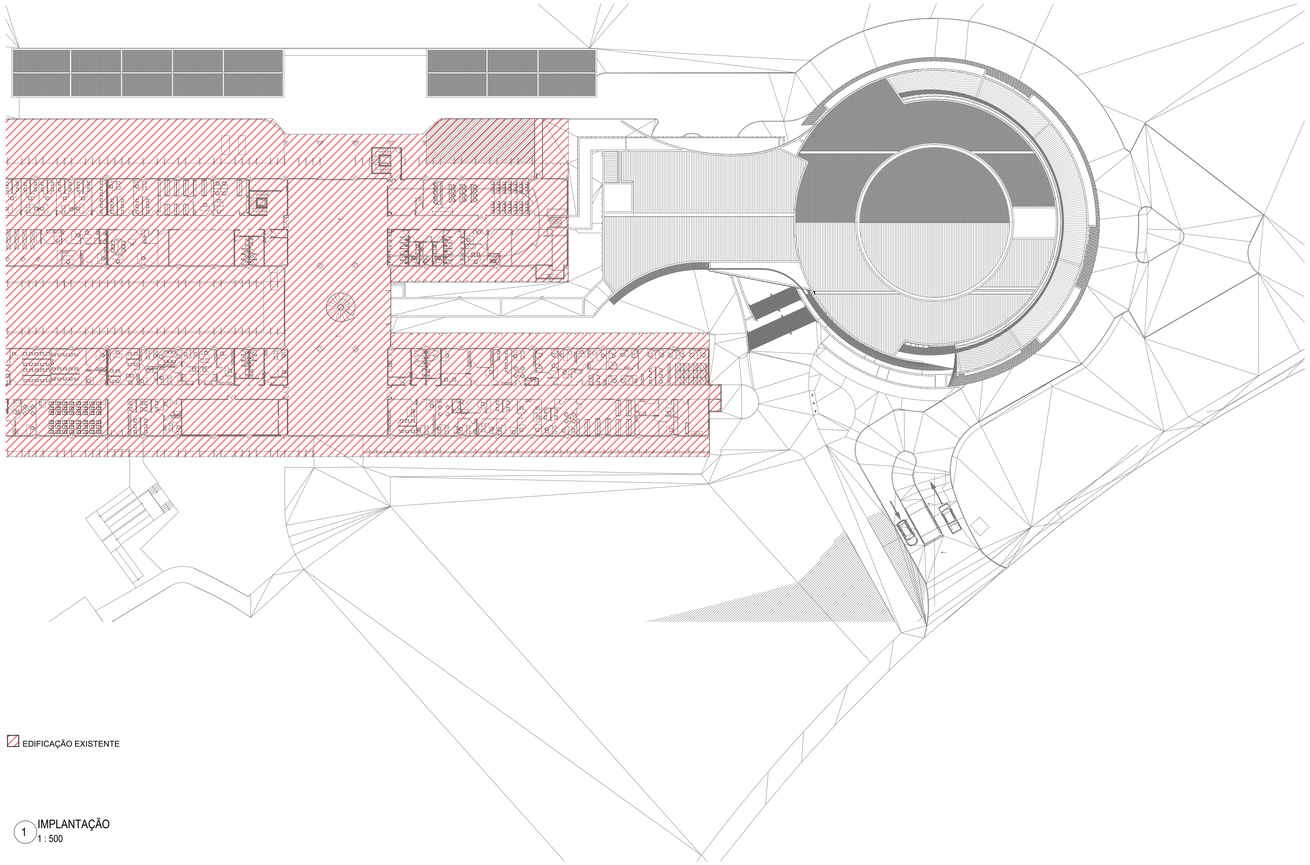

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

1 IMPLANTAÇÃO
1 : 500

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 4335/2013

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
F	Local de Reunião de Público	F-5	Arte cênica e auditório	Teatros em geral, cinemas, óperas, auditórios de estúdios de rádio e televisão, auditórios em geral e assemelhados	600

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXTINTORES	OBEDECERÁ A NT 21 Água pressurizada - 2-A (10l) Pó Químico Seco - 20-B:C (4kg) Dióxido de carbono - 5-B:C
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NT 20 A sinalização de orientação das rota de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15m. Ademais, deve ser instalada de tal forma que de qualquer ponto seja possível a visualização seguinte.
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NT 11 A saída de emergência está indicada em cada pavimento, tendo um cálculo populacional para cada edificação.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A NT 18 O sistema de iluminação terá autonomia mínima de duas horas. As baterias para sistema autônomos devem ser de chumbo-ácido selada ou níquel-cádmio, isenta de manutenção e com vida útil mínima de quatro anos, garantida pelo fabricante. A tubulação e as caixas de passagem devem ser metálicas ou em PVC rígido antichamas, quando aparentes.
BRIGADA DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NT 17 Devem ser distribuídos em locais visíveis e de grande circulação quadros de aviso ou similar, sinalizando a existência de brigada de incêndio e indicando seus integrantes com suas respectivas localizações.
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO	OBEDECERÁ A NT 06 Características mínimas das vias de acesso: Largura mínima de 6m - Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuídas em dois eixos. Recomenda-se que as vias de acesso com extensão superior a 45m possuam retornos, que podem ser dos seguintes tipos: Circular, em forma de "Y", ou em forma de "T". Altura livre mínimade 4,5m. O portão de acesso deve ter as seguintes dimenções: Largura de 4m e altura de 4,5m.
ALARME DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NT 19 Estabelecer os requisitos mínimos necessários parao dimencionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e proteção de uma edficação.
ALARME DE INCÊNDIO	OBEDECERÁ A NT 19 Estabelecer os requisitos mínimos necessários parao dimencionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, na segurança e proteção de uma edficação.
DETECÇÃO	CONFORME NT 19
Instalação Elétrica	OBEDECERÁ A NT 41
CMAR	OBEDECERÁ A NT 10
HIDRANTE E MANGOTINHOS	OBEDECERÁ A NT 22 SISTEMA EXIGIDO: Tipo 3, caracteristicas do sistema: Diâmetro da tubulação de 63mm, com mangueira de diâmetro de 40mm, vazão minima de 200 L/min e pressão no hidrante mais desfavoravel de 40 mca. R.I. com volume superior ou igual a 35,00 m³. SISTEMA ADOTADO: Hidrante com mangueiras de 2x15mx40mm e esguichos do tipo regulável de 65mm x 40mm Tubulação com diâmetro de 65mm R.I. com volume superior ou igual a 35,00 m³. A bomba de incêndio principal ficará acima do nível de água do reservatório de incêndio Demais dados podem ser obtidos no memorial de cálculo hidráulico e no desenho isométrico da rede

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

TETO OU FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	Classe I ou II-A
PAREDE OU DIVISÓRIA	ACABAMENTO REVESTIMENTO	Classe I ou II-A
PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	Classe I, II-A, III-A ou IV-A

EMPEC PROJETOS 940x620

EMPEC
Projetos e Construções

OBRA
PLENÁRIO
ALEMS

PSCIP

LOCAL
Av. Desem José Nunes da Cunha, s/n
Campo Grande/MS

QUADRO DE ÁREAS
AREA DO TERRENO = XXXXXm²
AREA CONSTRUIDA = 11.382,05 m²

EMPRESA CONTRATADA
EMPEC PROJETOS
LEANDRO DA SILVA MONTEIRO - CREA 62802

PROPRIETÁRIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO DO SUL
03.979.390/0001-81

AUTOR DO PROJETO
HENRIQUE YUKIO NAKAMURA
CREA 60816 D/MS

TITULO
Implantação

FOLHA
01/09

ESCALA
INDICADA

DATA
14/07/2025

REVISÃO
R0

DESENHO
HENRIQUE