


DESCRIÇÃO	CIRCUITO	P. FORÇA (W)	LAMPADAS (W)					TOMADAS (W)			AR CONDICIONADO (BTU/h)					POTÊNCIA (W)	FS	CORRENTE (A)	DISJ. (A)	SEÇÃO (mm²)	FASES	TENSÃO (V)
			24	40	72	100	150	100	300	600	12.000	15000	18000	24000	80000							
TOMADAS DE USO GERAL TUGS S2	S2-1	600						10								1000	0,85	9,26	1P-16	2,5	A	127
TOMADA DETECTOR DE METAIS	S2-2															600	0,85	3,21	2P-16	2,5	BC	220
TOMADAS ATENDIMENTO 127V	S2-3								3							900	0,85	8,34	1P-16	2,5	A	127
TOMADAS ATENDIMENTO 220V	S2-4	500														500	0,85	2,67	2P-16	2,5	BC	220
TOMADAS DE SERVIÇO 127V ESTACIONAMENTO	S2-5								4							1200	0,85	11,12	1P-16	2,5	C	127
TOMADAS DE SERVIÇO 220V ESTACIONAMENTO	S2-6								4							1200	0,85	6,42	2P-16	2,5	A	220
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	S2-7							3								300	0,85	2,78	1P-16	2,5	B	127
ILUMINAÇÃO INTERNA S1 SUBSOLO	S2-8			17				4								1080	0,85	10,00	1P-16	2,5	C	127
ILUMINAÇÃO RAMPAS DE ACESSO EXTERNA S1	S2-9			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	C	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 1	S2-10			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	A	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 2	S2-11			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	B	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 3	S2-12			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	C	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 4	S2-13			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	C	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 5	S2-14			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	A	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 6	S2-15			22												880	0,85	8,15	1P-16	4	B	127
ILUMINAÇÃO ESTACIONAMENTO 7	S2-16			15												600	0,85	5,56	1P-16	4	C	127
ILUMINAÇÃO CARGA	S2-17			2												120	0,85	1,50	1P-16	2,5	A	
																13700			3P-63	16	ABC	220

LEGENDA

	CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTES
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80 X 80 X 80CM
	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50 X 50 X 50CM
	CONDULETE 3/4"
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	INTERRUPTOR 2 TECLAS
	INTERRUPTOR 1 TECLA
	PERFILADO, DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO
	ELETROCALHA PERFURADA, DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO
	TUBULAÇÃO DE FERRO ZINCADA APARENTE
	TUBULAÇÃO KANAFLEX SUBTERRÂNEA
	TOMADA STECK PADRÃO INDUSTRIAL
	TOMADA 2P+T ESTABILIZADA INSTALADA EM PISO OU MÓVEL
	TOMADA 2P+T INSTALADA EM PERFILADO DESTINADA À ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA
	TOMADA 2P+T INSTALADA RESPECITIVAMENTES EM CONDULETES NA ALTURA H=2.10M, H=1.20M E H=0.30M
	TOMADA 2P+T ESTABILIZADAS RESPECITIVAMENTES EM CONDULETES NA ALTURA H=2.10M, H=1.20M E H=0.30M
	PONTO DE FORÇA PARA EQUIPAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO
	PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO CENTRAL
	PONTO DE TOMADA 2P+T PARA AR CONDICIONADO

ALIMENTAÇÃO

ELÉTRICA: Azul (Neutro)
Marrom (Fase)
Amarelo/Verde (Terra)

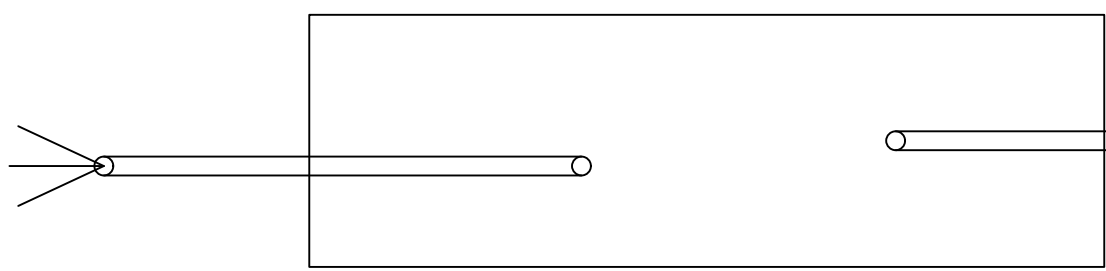

Roxo (+) Positivo
Rosa (-) Negativo

DRIVER DIMERIZÁVEL (LINEAR SLIM)



CERRA		AMPLIAÇÃO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	ILUMINAÇÃO
LOCAL Palácio Gualcurus - Avenida Desembargador José Nunes da Cunha Parque dos Poderes - Bloco 09 - Jardim Veraneio - Campo Grande/MS		QUADRO DE ÁREAS	
EMPRESA CONTRATADA EMPEC PROJETOS GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - CREA 62049	PROPRIETÁRIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO DO SUL 03 979.390/0001-81		
AUTOR DO PROJETO EMPEC PROJETOS GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - CREA 62049	TÍTULO LIGAÇÕES		FOLHA 03/03
ESCALA INDICADA	DATA 01/07/2025	REVISÃO R00	DESENHO